



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Número:
POP-IP 004.01.04

Folha:
1/7


MANUTENÇÃO DIURNO EM PONTO ACESO OU PISCANDO

Emissão/Revisão
08/05/2007

Atividades

Competência



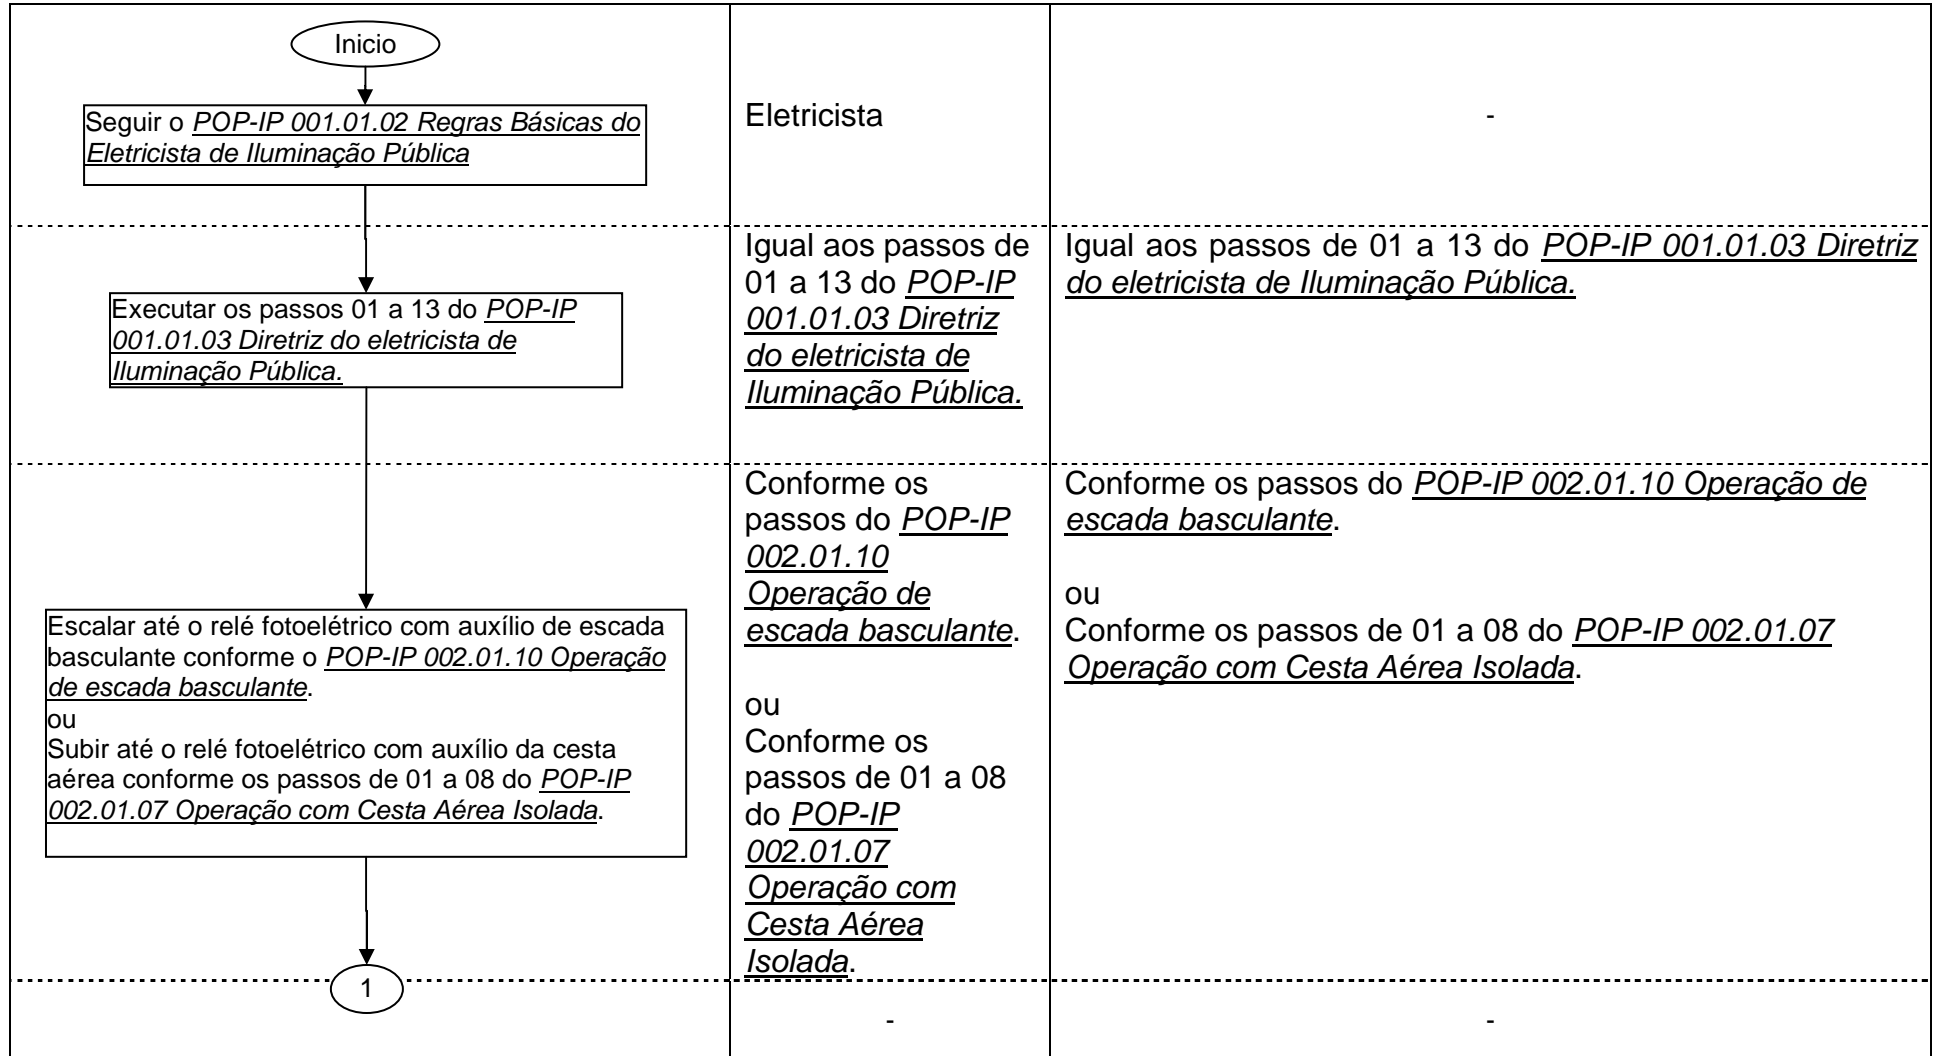



Riscos/Controles










Atividades	Competência	Riscos/Controles
<pre>graph TD; 1((1)) --> A[Verificar se o relé fotoelétrico está virado ou na sombra.]; A --> B{Está virado e ou na sombra?}; B -- Não --> 2((2)); B -- Sim --> 3((3));</pre>	<p>-</p> <p>Eletricista</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.- Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.</u>- Manusear firmemente os materiais e ferramentas. <p>-</p> <p>-</p>






Atividades	Competência	Riscos/Controles
<p>3</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Providenciar a remoção, se possível, da sombra sobre o relé fotoelétrico ou a troca do local de fixação da tomada do relé fotoelétrico.</p>	<p>Eletricista</p>	<p>  </p> <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.- Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.</u>- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.
<p>2</p> <p>Retirar o relé fotoelétrico da base e verificar se a lâmpada da estrutura vai apagar ou parar de piscando.</p>	<p>Eletricista</p>	<p>  </p> <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.- Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.</u>- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.
<p>4</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



Atividades	Competência	Riscos/Controles
<p>4</p> <p>Apagou a lâmpada da estrutura?</p> <p>Não</p> <p>Sim → 5</p> <p>Realizar inspeção visual na base e nos condutores (fio interrompido, desligado ou ligação errada), solucionando o problema até que a lâmpada apague ou pare de piscar (se necessário providenciar a substituição da tomada do relé fotoelétrico).</p> <p>6</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>Eletricista</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>  </p> <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.- Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.</u>- Manusear firmemente os materiais e ferramentas. <p>-</p>

Atividades	Competência	Riscos/Controles
<p>6</p> <p>Colocar o relé fotoelétrico da estrutura e testar tapando o relé com uma luva e aguardando + ou - 5 minutos para que a lâmpada acenda.</p>	<p>-</p> <p>Eletricista</p>	<p>-</p>  <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa. - Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <i>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.</i> - Manusear firmemente os materiais e ferramentas.
<p>Acendeu a lâmpada da estrutura?</p> <p>Não</p> <p>Sim</p> <p>7</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>5</p> <p>8</p> <p>Providenciar a substituição do relé fotoelétrico</p> <p>9</p>	<p>-</p> <p>Eletricista</p>	 <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa. - Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <i>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.</i> - Manusear firmemente os materiais e ferramentas.



Atividades	Competência	Riscos/Controles
<p>9</p> <p>Testar tapando o relé fotoelétrico novo com uma luva e aguardar + ou – 5 minutos</p> <p>Acendeu a lâmpada da estrutura?</p> <p>Não → 8</p> <p>Sim →</p> <p>Descer até o solo com auxílio de escada basculante conforme o <u>POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante.</u></p> <p>ou</p> <p>Descer ao solo com auxílio da cesta aérea conforme os passos de 09 a 15 do <u>POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada.</u></p> <p>7</p> <p>10</p>	<p>-</p> <p>Eletricista</p> <p>-</p> <p>Conforme os passos do <u>POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante.</u></p> <p>ou</p> <p>Conforme os passos de 09 a 15 do <u>POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada.</u></p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>  </p> <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.- Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.</u>- Manusear firmemente os materiais e ferramentas. <p>-</p> <p>Conforme os passos do <u>POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante.</u></p> <p>ou</p> <p>Conforme os passos de 09 a 15 do <u>POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada.</u></p> <p>-</p>



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Número:
POP-IP 004.01.04

Folha:
7/7

MANUTENÇÃO DIURNO EM PONTO ACESO OU PISCANDO

Emissão/Revisão
08/05/2007

Atividades	Competência	Riscos/Controles
<p>10</p> <p>↓</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Seguir os passos 14 a 18 do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública</u>.</p>	<p>Igual aos passos de 14 a 18 do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública</u></p>	<p>Igual aos passos de 14 a 18 do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública</u></p>
<p>↓</p> <p>FIM</p>	<p>-</p>	<p>-</p>