




Modelo da Estrutura Tipo IP-E3



Atividades	Competência	Riscos/Controles
Seguir o <u>POP-IP 001.01.02 Regras Básicas do Eletricista de Iluminação Pública</u>	Eletricista	-
Passo 01: Executar os passos 01 a 13 do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.</u>	Igual aos passos de 01 a 13 do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública</u>	Igual aos passos de 01 a 13 do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.</u>

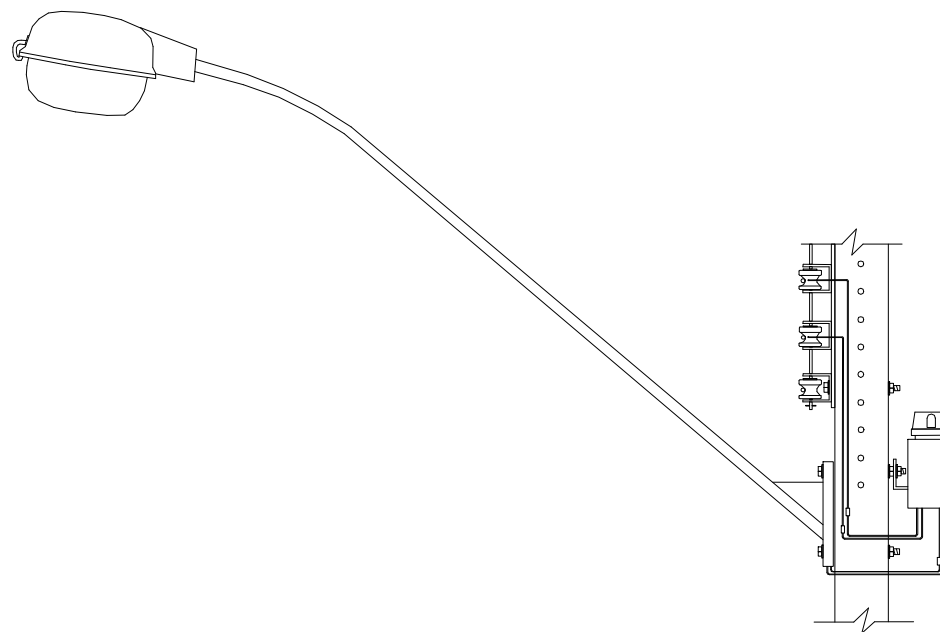

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Número:
POP-IP 005.01.02

Folha:
2/7

RETIRADA DE ESTRUTURA IP-E3

Emissão/Revisão
00/00/0000

Passo 02:
Escalar o poste com auxílio de escada basculante conforme o POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante.

ou
Subir o poste com auxílio de cesta aérea conforme os passos de 01 a 08 do POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada.

Conforme os passos do POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante.

ou
Conforme os passos de 01 a 08 do POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada.

Conforme os passos do POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante.

ou
Conforme os passos de 01 a 08 do POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada.

Passo 03:
Subir as coberturas isoladas pela corda de serviço.

Eletricista



Controle:

- Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.

Passo 04:
Instalar as coberturas isolantes no braço de iluminação pública, nas fases iniciando pela fase inferior e em partes energizadas próximas ao braço da estrutura.

Eletricista



Controle:

- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.









PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Número:
POP-IP 005.01.02

Folha:
3/7

RETIRADA DE ESTRUTURA IP-E3

Emissão/Revisão
00/00/0000

		<p>- Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme <u>POP-IP 001.01.02 Regras Básicas do Eletricista de Iluminação Pública</u>;</p> <p>- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.</p>
<p>Passo 05: Subir o conjunto de içamento pela corda de serviço e instalar acima da altura da luminária.</p>	Eletricista	  <p>Controle:</p> <p>- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa;</p> <p>- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.</p>
<p>Passo 06: Desenergizar o circuito da estrutura desligando-o da rede de distribuição.</p> 	Eletricista	   <p>Controle:</p> <p>- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.</p> <p>- Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme <u>POP-IP 001.01.02 Regras Básicas do Eletricista de Iluminação Pública</u>;</p> <p>- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.</p>



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Número:
POP-IP 005.01.02

Folha:
4/7

RETIRADA DE ESTRUTURA IP-E3

Emissão/Revisão
00/00/0000

Passo 07:

Retirar o reator e a tomada do relé fotoelétrico do poste e desce-los pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.

Eletricista



Controle:

- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.

Passo 08:

Retirar a cobertura isolante do braço de iluminação pública e amarrar a corda do conjunto de içamento no braço de iluminação pública próxima a luminária.

Eletricista



Controle:

- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa;
- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.

Passo 09:

Amarrar a corda de serviço ou conjunto de içamento próximo à sapata do braço de iluminação pública e tencionar levemente a corda.

Eletricista



Controle:

- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa;

Passo 10:

Soltar a estrutura de iluminação pública da fixação no poste e posiciona-la para a descida.

Eletricista



Controle:

- Adotar técnica e postura correta para execução da

ou



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Número:
POP-IP 005.01.02

Folha:
5/7

RETIRADA DE ESTRUTURA IP-E3

Emissão/Revisão
00/00/0000

Utilizando cesto, soltar a estrutura de iluminação pública da fixação apoiando-a no braço do cesto para a descida.

Nota: Caso haja necessidade em função do comprimento do braço e peso da estrutura, deverá ser utilizada escada auxiliar para soltar a fixação da sapata do braço junto ao poste.

tarefa;

- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.

Passo 11:

Descer a estrutura de iluminação pública pela corda de serviço, descendo primeiramente a sapata e mantendo a estrutura afastada de obstáculos e de partes energizadas.

ou

Utilizando cesto, descer a estrutura apoiada no braço do cesto, mantendo a estrutura afastada de obstáculos e de partes energizadas.

Eletricista



Controle:

- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.

- Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme POP-IP 001.01.02 Regras Básicas do Eletricista de Iluminação Pública;

- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.

Passo 12:

Retirar o conjunto de içamento do poste e descer pela corda de serviço.

Eletricista



Controle:

- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Número:
POP-IP 005.01.02

Folha:
6/7

RETIRADA DE ESTRUTURA IP-E3

Emissão/Revisão
00/00/0000

<p>Passo 13: Retirar as coberturas isolantes instaladas e descer pela corda de serviço</p>	<p>Eletricista</p>	<p>- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.</p> <div data-bbox="1433 383 1870 502"></div> <p>Controle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.- Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme <u>POP-IP 001.01.02 Regras Básicas do Eletricista de Iluminação Pública</u>;- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.
<p>Passo 14: Descer do poste com auxílio de escada basculante conforme o <u>POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante</u>.</p> <p>ou</p> <p>Descer do poste com auxílio de cesta aérea conforme os passos de 09 a 15 do <u>POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada</u>.</p>	<p>Conforme os passos do <u>POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante</u>.</p> <p>ou</p> <p>Conforme os passos de 09 a 15 do <u>POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada</u>.</p>	<p>Conforme os passos do <u>POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante</u>.</p> <p>ou</p> <p>Conforme os passos de 09 a 15 do <u>POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada</u>.</p>



Centro de Excelência
em Iluminação Pública

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Número:
POP-IP 005.01.02

Folha:
7/7

RETIRADA DE ESTRUTURA IP-E3

Emissão/Revisão
00/00/0000

Passo 15:
Seguir os passos 14 a 18 do POP-IP 001.01.03
Diretriz do electricista de Iluminação Pública.

Igual aos passos
de 14 a 18 do POP-
IP 001.01.03
Diretriz do
electricista de
Iluminação Pública

Igual aos passos de 14 a 18 do POP-IP 001.01.03
Diretriz do electricista de Iluminação Pública.